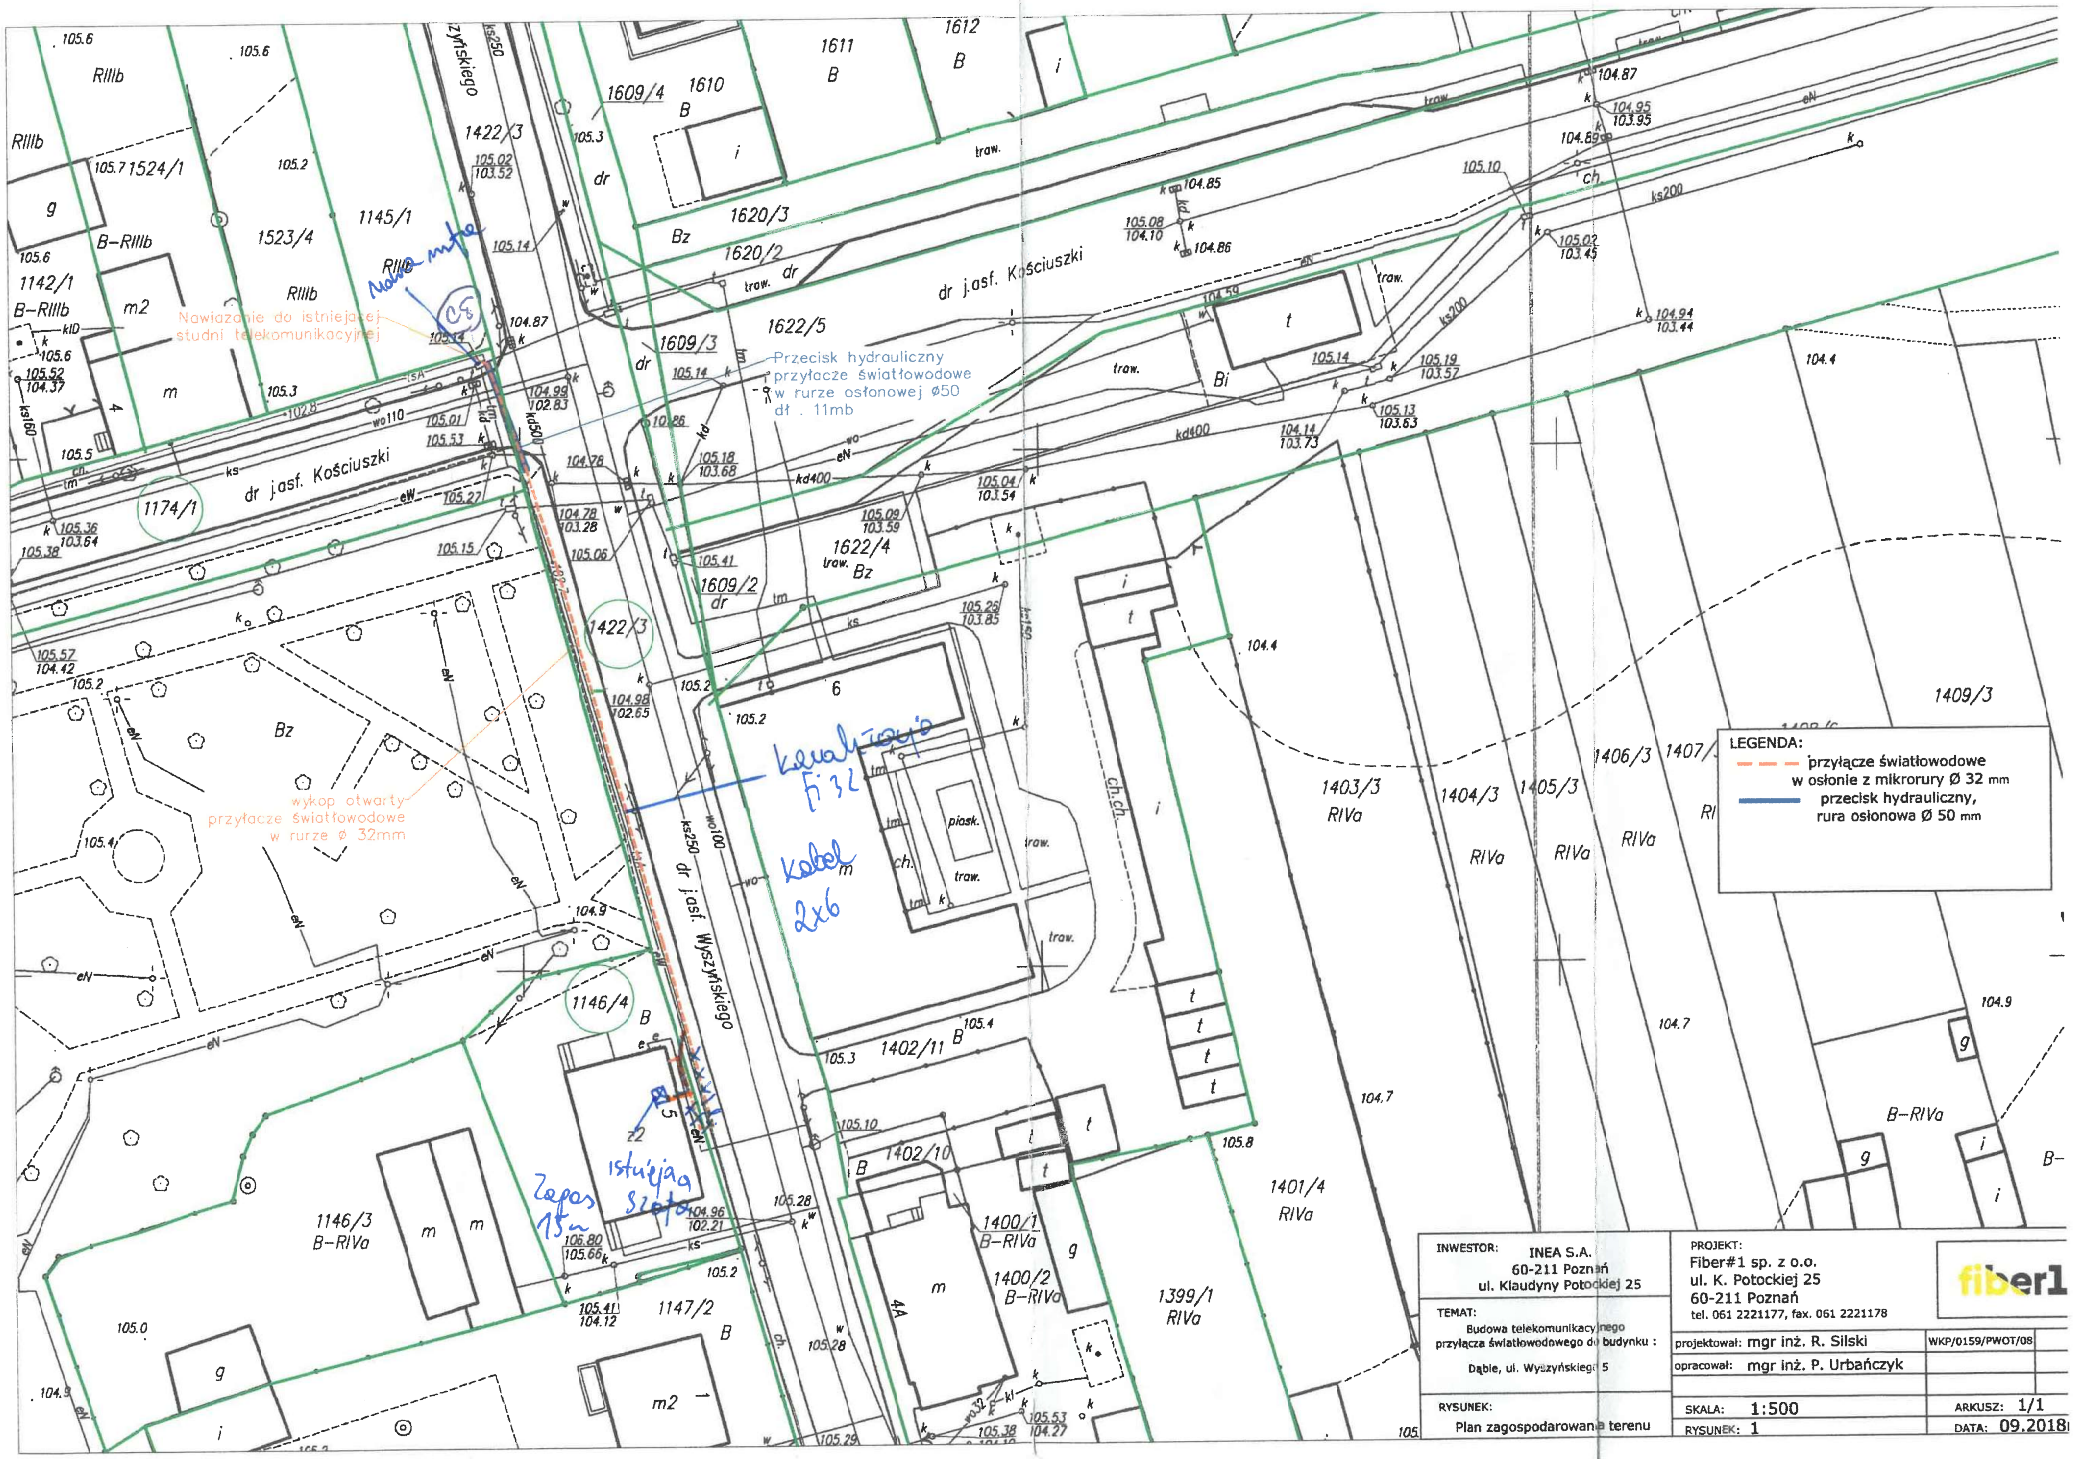
Nawiązanie do istniejącej studni telekomunikacyjnej
Przecisk hydrauliczny przyłącze światłowodowe w rurze osłonowej ø50 dł . 11mb
wykop otwarty przyłącze światłowodowe w rurze ø 32mm
kanalizacja f 32
kabel 2x6
Zapas 15m
istnieja szafa
dr j.asf. Kościuszki
dr j.asf. Wyszyńskiego
LEGENDA:
przyłącze światłowodowe w osłonie z mikrorury Ø 32 mm
przecisk hydrauliczny, rura osłonowa Ø 50 mm
INWESTOR: INEA S.A. 60-211 Poznań ul. Klaudyny Potockiej 25
TEMAT: Budowa telekomunikacyjnego przyłącza światłowodowego do budynku : Dąble, ul. Wyszyńskiego 5
RYSUNEK: Plan zagospodarowania terenu
PROJEKT: Fiber#1 sp. z o.o. ul. K. Potockiej 25 60-211 Poznań tel. 061 2221177, fax. 061 2221178
projektował: mgr inż. R. Silski
opracował: mgr inż. P. Urbańczyk
WKP/0159/PWOT/08
SKALA: 1:500
ARKUSZ: 1/1
RYSUNEK: 1
DATA: 09.2018