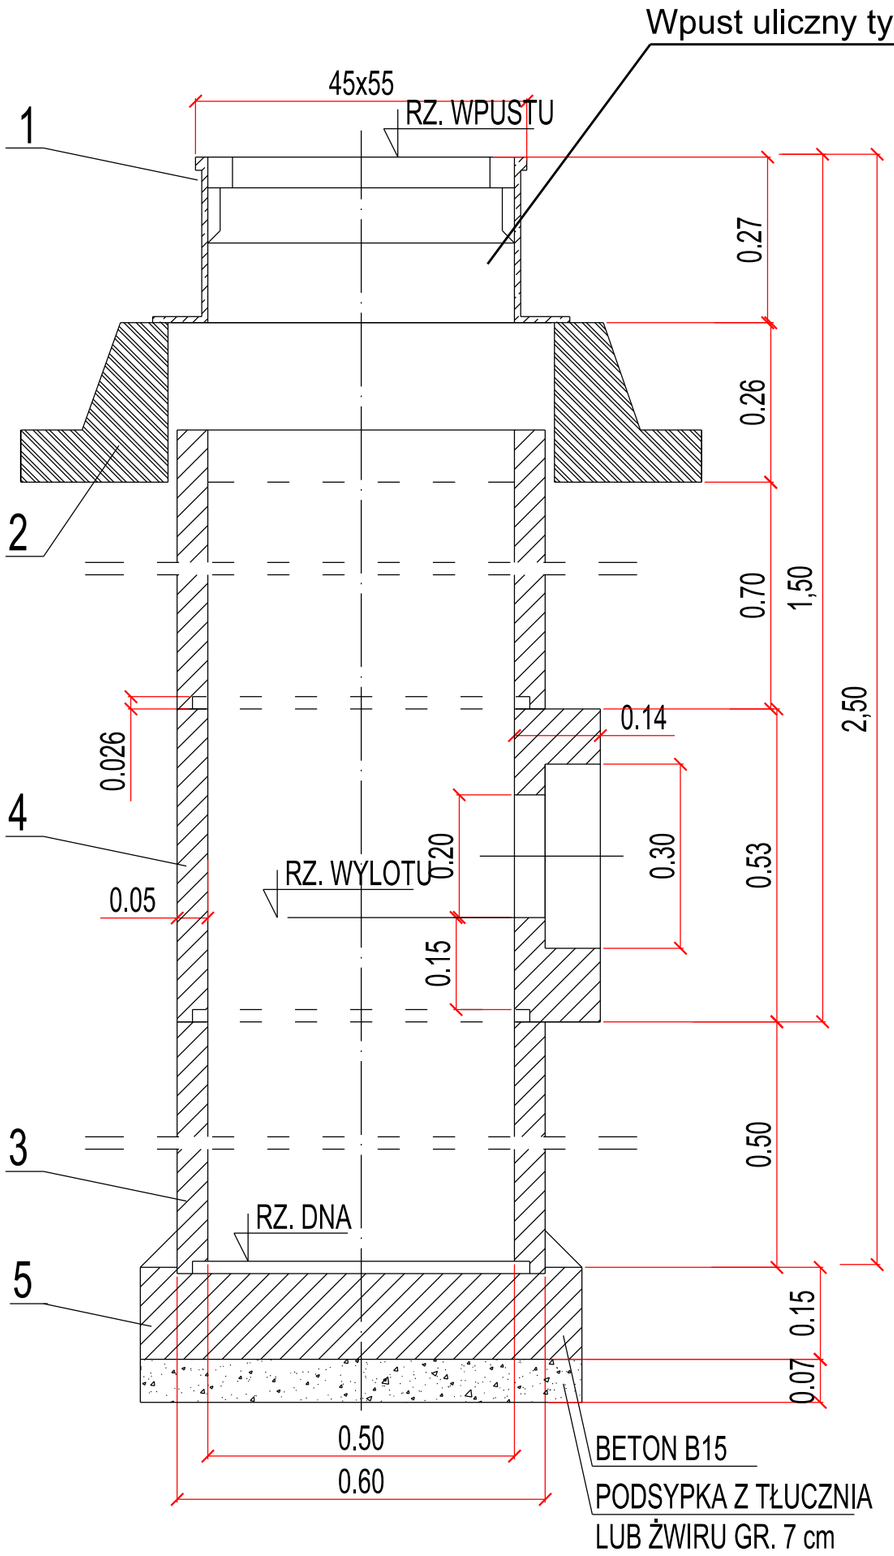

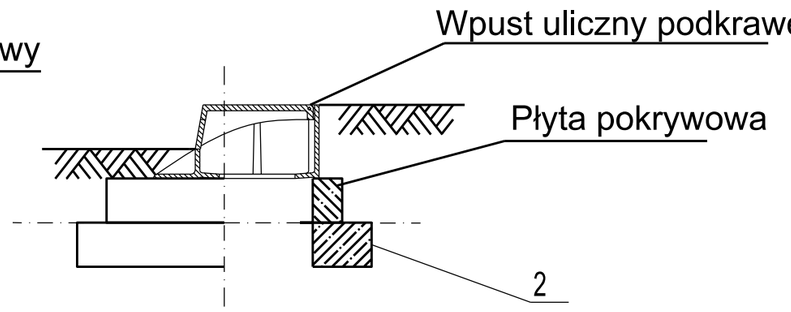

UWAGA !
-Przykanaliki wykonać z rur PVC Dn200
-Obsypkę przykanalików zagęścić do 100% wg Proctora
-Rzędne wpustów oraz wylotów przykanalików ujęto w opisie technicznym

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WPUSTU ŚCIEKOWEGO:

Poz.	Nazwa elementu	Nr normy lub katalogu
1	Skrzynka wpustu deszcz. ul. D-400 z rusztem	
2	Pierścień odciążający	KB1-38.4.3(4)81
3	Rura żelbetowa bez stopki Ø 0.50 m L=10 m	KB1-38.4.3(6)78
4	Zelbetowy krąg z wylotem Ø 0.20 m KW-50	KB1-38.4.3(4)81
5	Płyta fundamentowa P-15	KB1-38.4.3(4)81
6	Rura żelbetowa bez stopki Ø 0.50 m L=0.5 m (odciąć z rury L=1.0 m)	KB1-38.4.3(6)78

OPRACOWANO NA PODSTAWIE ELEMENTÓW TYPOWYCH WPUSTU ULICZNEGO WG KB4 3.3.10(1)

INWESTOR

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
Ul. Toruńska 200
62-600 Koło

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MS BIURO PROJEKTOWE
MICHAŁ SROKA
UL. BOROWA 4
62-200 GNIEZNO

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT

PRZEBUDOWA UL. BRONIEWSKIEGO NA ODCINKU OD UL. 20-GO STYCZNIA DO UL. TORUŃSKIEJ W KOLE

TYTUŁ RYSUNKU

WPUST TYPOWY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

DZ. NR : 77/3
ark. mapy 26
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300901_1KOŁO
OBRĘB EWIDENCYJNY 0001 KOŁO
DZ. NR :
1/2, 16, 120
ark. mapy 27
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300901_1KOŁO
OBRĘB EWIDENCYJNY 0001 KOŁO

STANOWISKO	*IMIĘ I NAZWISKO*	*PODPIS*
Projektant branży sanitarnej	mgr inż. Agnieszka Bosacka	
Numer uprawnień	7131-7132/137/PW/2002	

DATA OPRACOWANIA	*SKALA*	*ARKUSZ*	*NUMER RYSUNKU*
03.2023	1:500	-	5

Nazwa pliku: -